

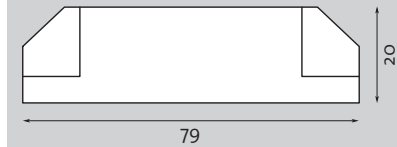


Abmessungen (in mm)

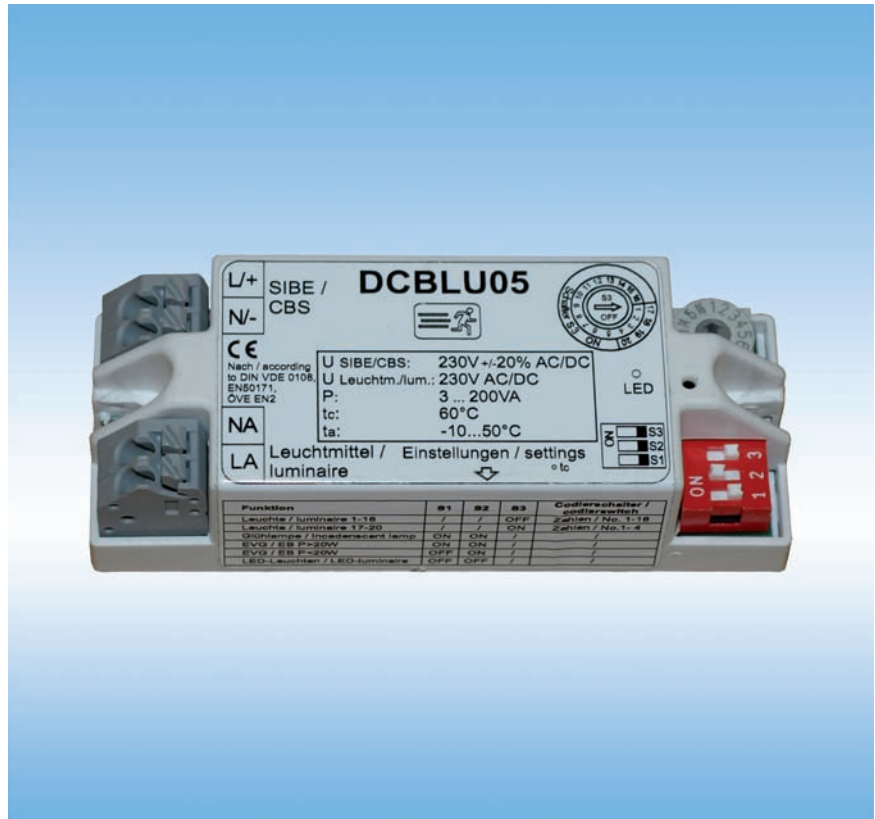

Anschlußbeispiel

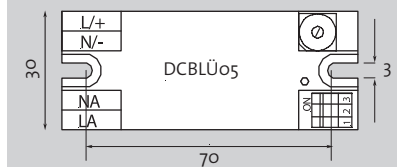

EINZELLEUCHTENÜBERWACHUNGSBAUSTEIN DCBLÜ05

Der Leuchtenüberwachungsbaustein DCBLÜ05 ist für den Einsatz an den Notlichtanlagen vom Typ: BK, BX, ZX, ZDCL, SiRIUS-Micro, Midi, Mini und SiRIUS. Der Überwachungsbaustein DCBLÜ05 ist die erweiterte Form des bisher bekannten DCBLÜ05 1-4, welcher zur Realisierung der Einzelleuchtenabfrage an Notbeleuchtungsanlagen (gefertigt nach EN 50171, DIN VDE 0108 bzw. ÖVE EN2) der oben aufgeführten Typen eingesetzt werden kann. Im Gegensatz zum DCBLÜ05 1-4 kann

das DCBLÜ05 nicht für dimmbare Vorschaltgeräte eingesetzt werden. Für diesen Anwendungszweck muss der Mischbetriebsbaustein SLO5 eingesetzt werden.

Mit dem DCBLÜ05 sind Sie in der Lage innerhalb eines Stromkreises bis zu zwanzig gleichspannungstaugliche Vorschaltgeräte bzw. Leuchtmittel mit Leistungen von 0,5 - 150 VA zu überwachen.

Art.-Nr. DCBLÜ05

